


ภาคผนวก

ภาคผนวก ก  
รูปแบบแปลนทางหนีไฟ

# FIRE ESCAPE PLANNING JEWELRY TRADE CENTER

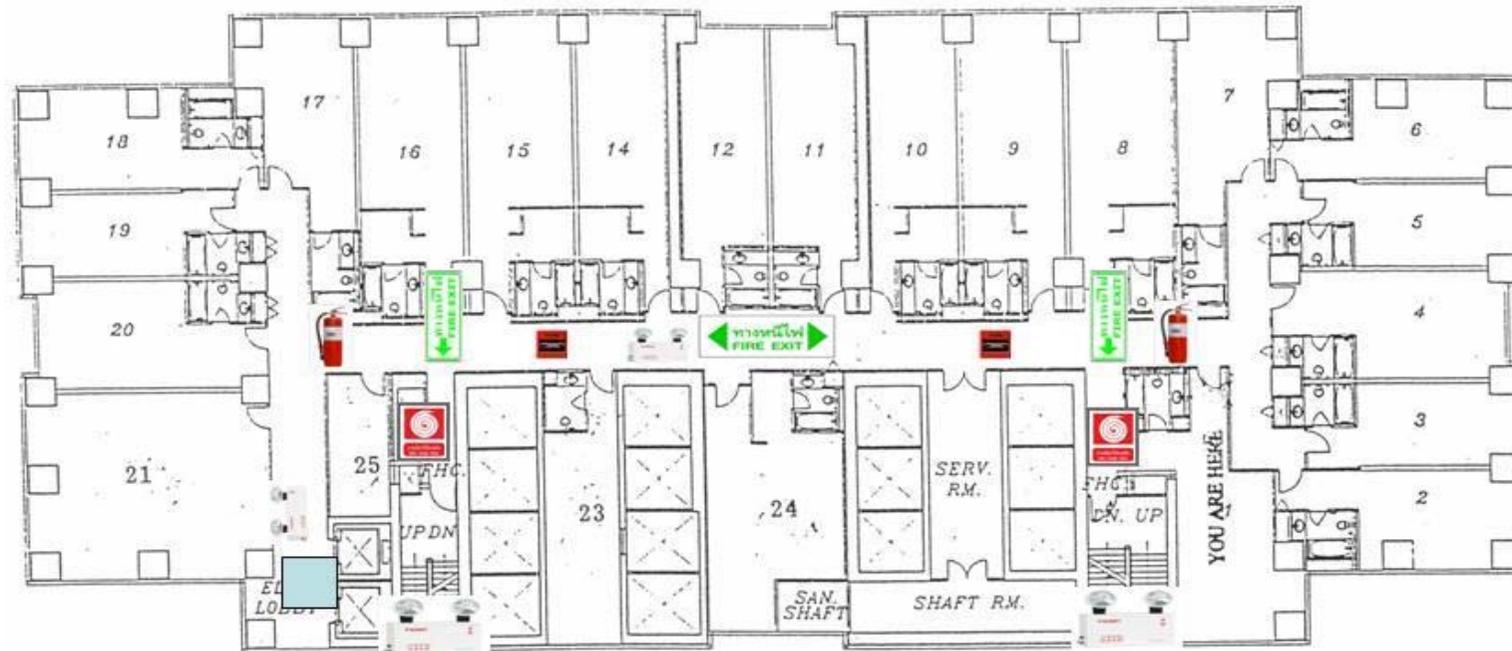

EMERGENCY LIGHT



MANUAL PULL STATION

จุดที่คุณอยู่ / You are here



FIRE EXIT SIGN




FIRE EXTINGUISHER

## FLOOR 8

FIRE HOSE CABINET

# FIRE ESCAPE PLANNING JEWELRY TRADE CENTER

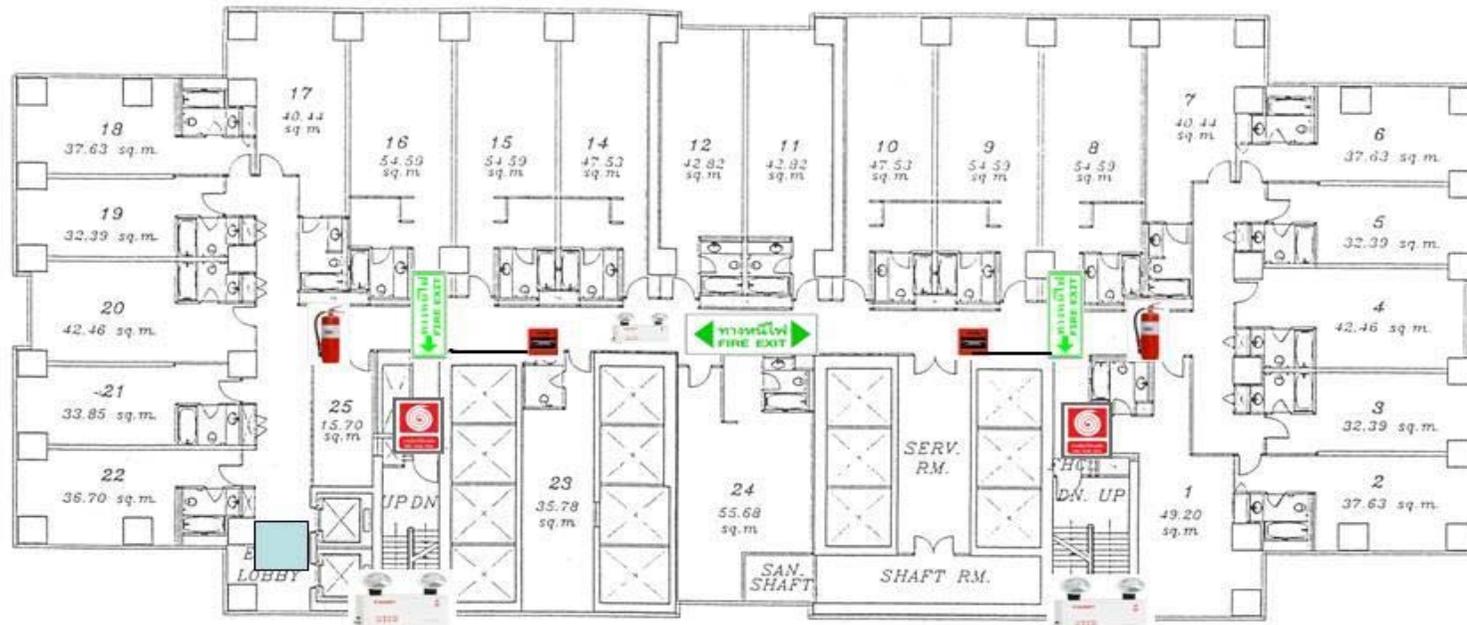

EMERGENCY LIGHT



MANUAL PULL STATION

จุดที่คุณอยู่ / You are here



FIRE EXIT SIGN




FIRE EXTINGUISHER



FIRE HOSE CABINET

## FLOOR 9

# FIRE ESCAPE PLANNING JEWELRY TRADE CENTER

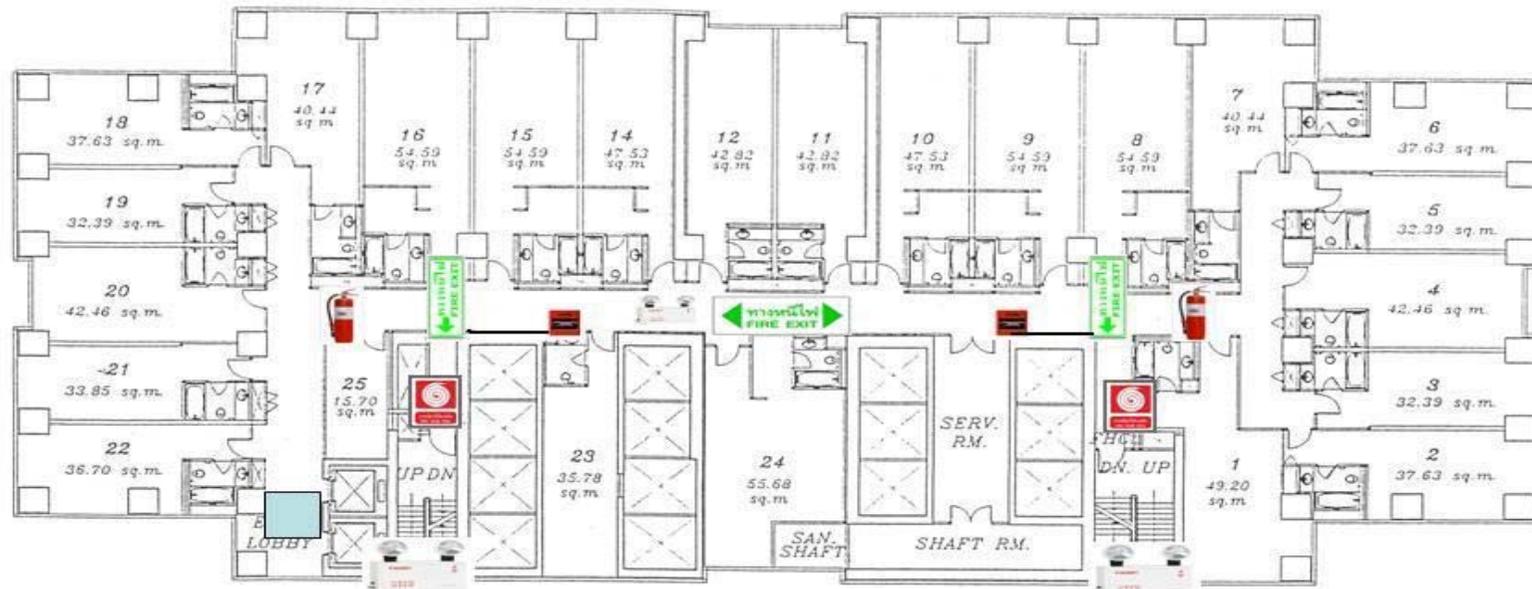

EMERGENCY LIGHT



MANUAL PULL STATION

จุดที่คุณอยู่ / You are here



FIRE EXIT SIGN




FIRE EXTINGUISHER



FIRE HOSE CABINET

## FLOOR 10

# FIRE ESCAPE PLANNING JEWELRY TRADE CENTER

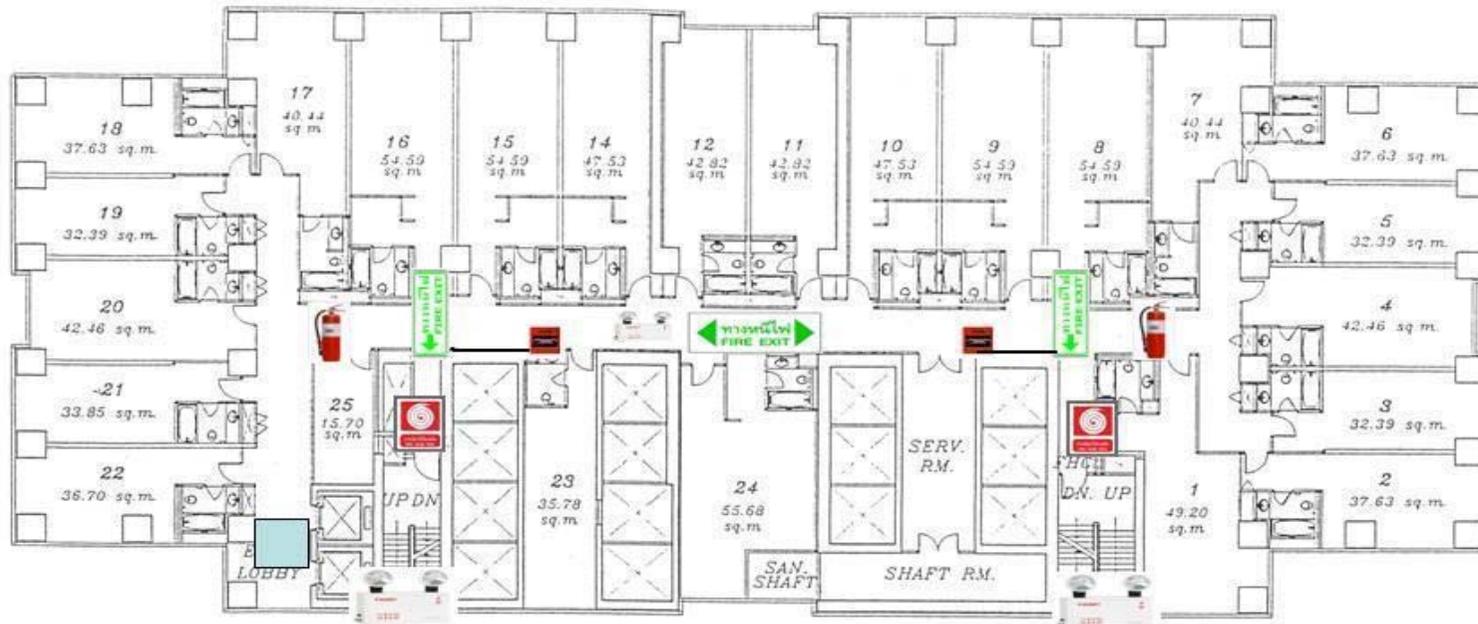

EMERGENCY LIGHT



MANUAL PULL STATION

จุดที่คุณอยู่ / You are here



FIRE EXIT SIGN




FIRE EXTINGUISHER



FIRE HOSE CABINET

## FLOOR 11

# FIRE ESCAPE PLANNING JEWELRY TRADE CENTER

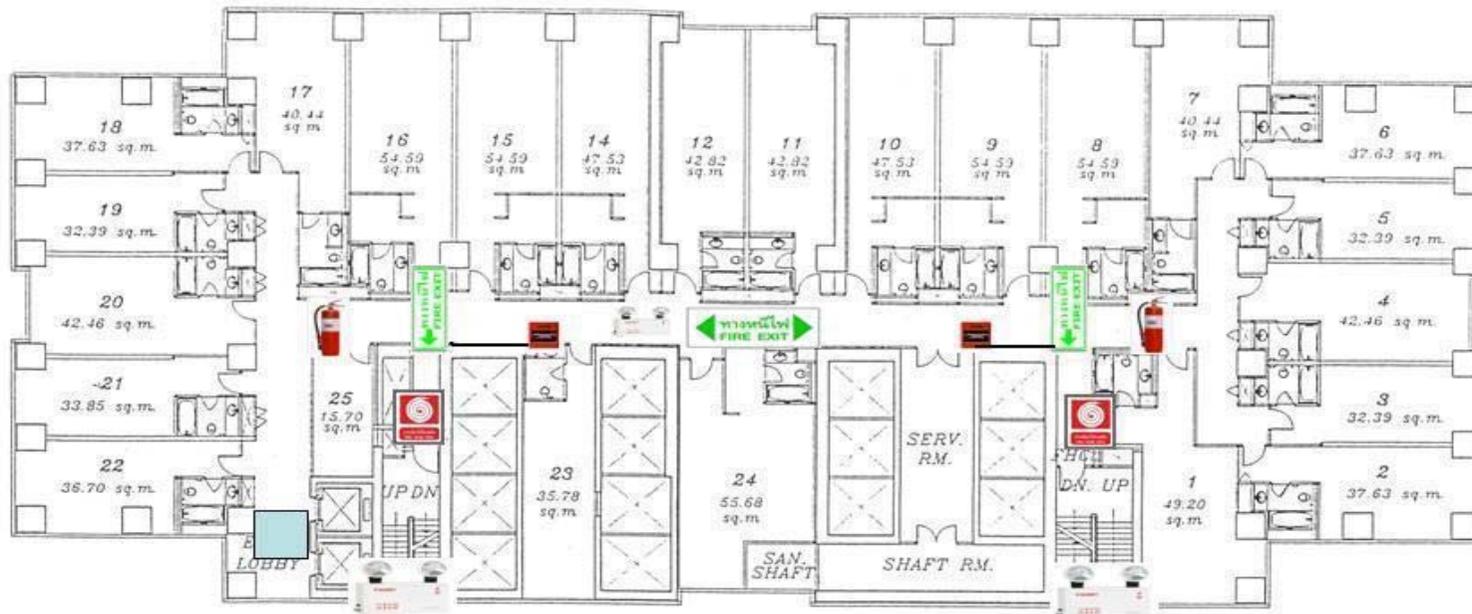

EMERGENCY LIGHT



MANUAL PULL STATION

จุดที่คุณอยู่ / You are here



FIRE EXIT SIGN




FIRE EXTINGUISHER



FIRE HOSE CABINET

## FLOOR 12

# FIRE ESCAPE PLANNING JEWELRY TRADE CENTER

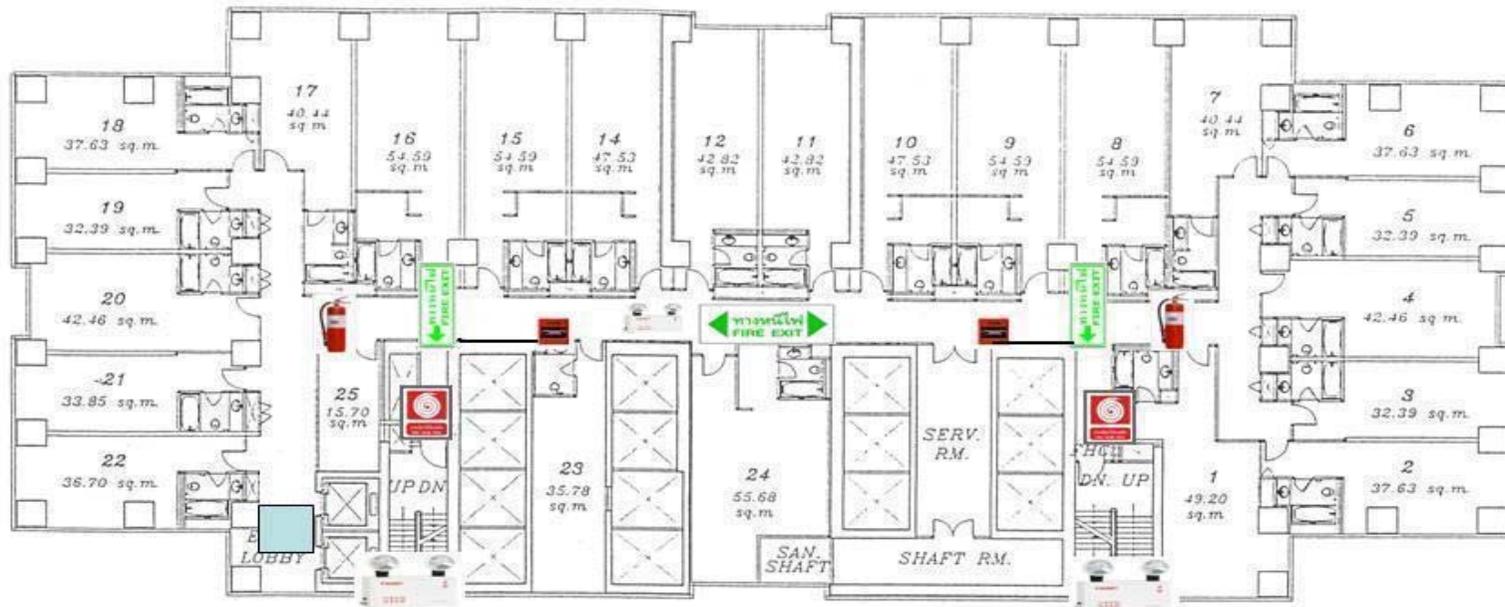

EMERGENCY LIGHT



MANUAL PULL STATION

จุดที่คุณอยู่ / You are here



FIRE EXIT SIGN




FIRE EXTINGUISHER



FIRE HOSE CABINET

## FLOOR 13

# FIRE ESCAPE PLANNING JEWELRY TRADE CENTER

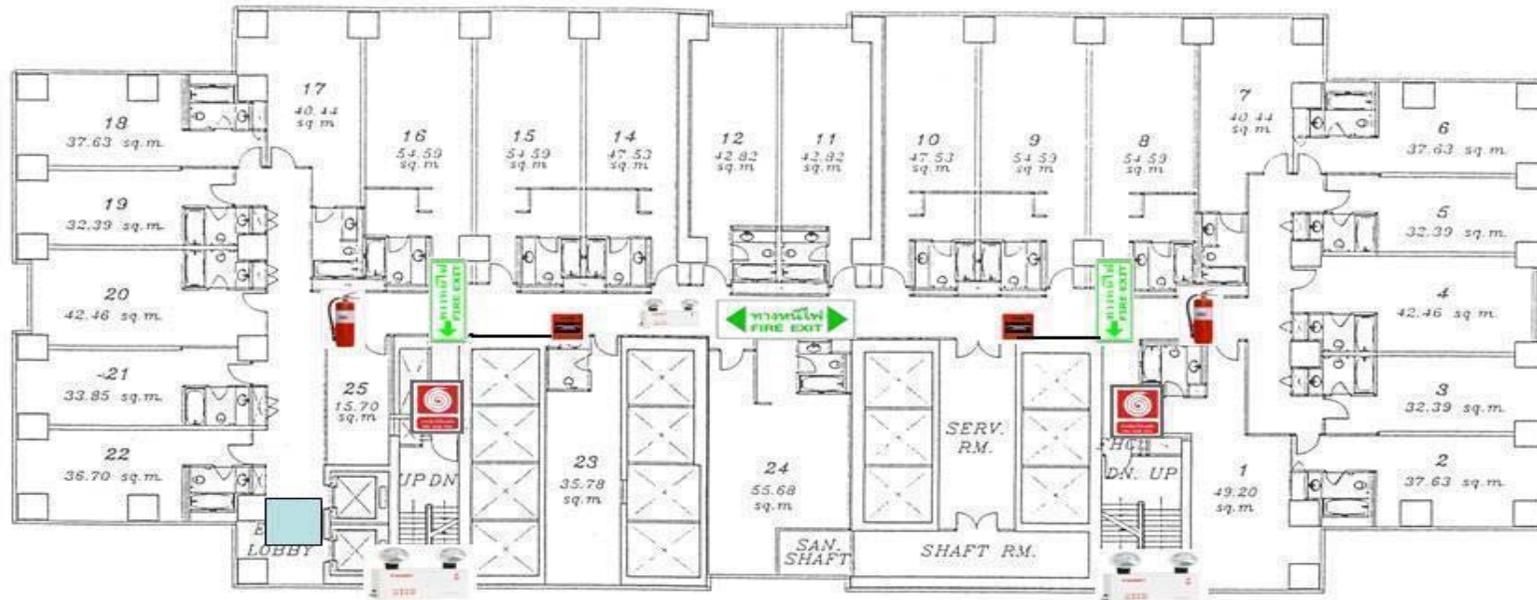

EMERGENCY LIGHT



MANUAL PULL STATION

จุดที่คุณอยู่ / You are here



FIRE EXIT SIGN




FIRE EXTINGUISHER



FIRE HOSE CABINET

## FLOOR 14

# FIRE ESCAPE PLANNING JEWELRY TRADE CENTER

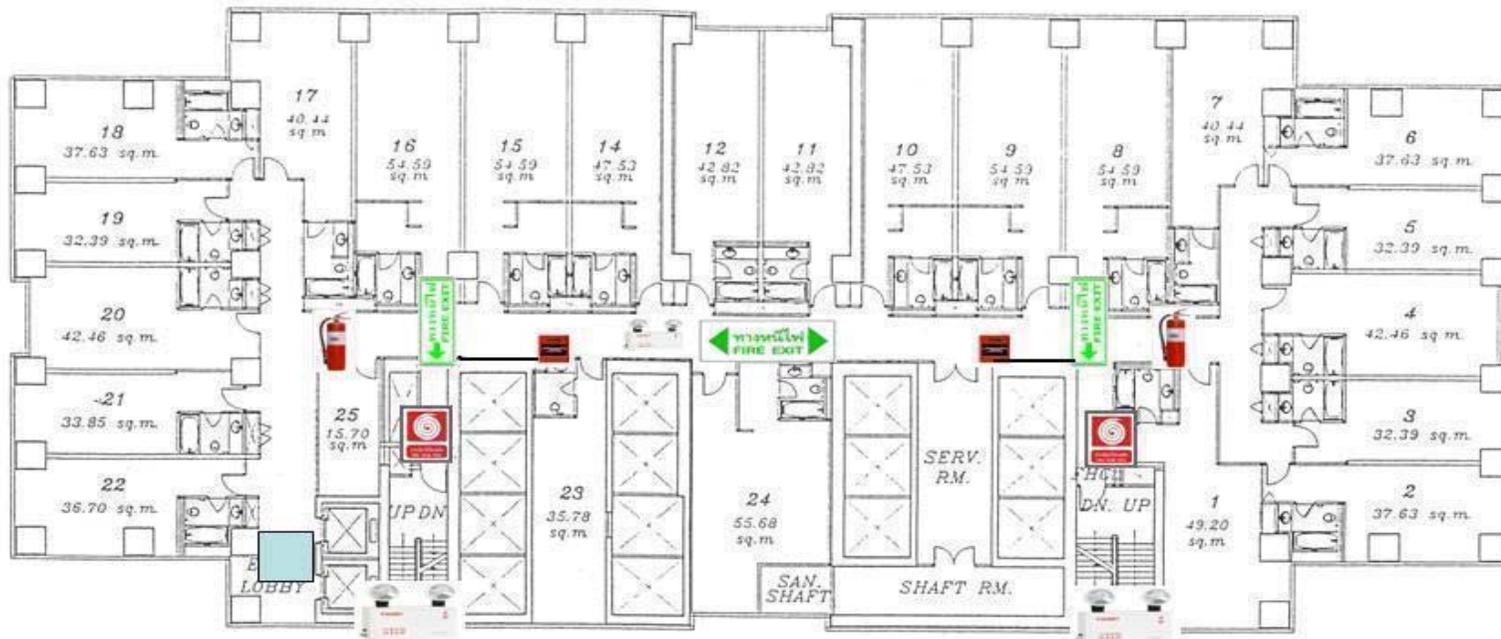

EMERGENCY LIGHT



MANUAL PULL STATION

จุดที่คุณอยู่ / You are here



FIRE EXIT SIGN




FIRE EXTINGUISHER



FIRE HOSE CABINET

## FLOOR 15

# FIRE ESCAPE PLANNING JEWELRY TRADE CENTER

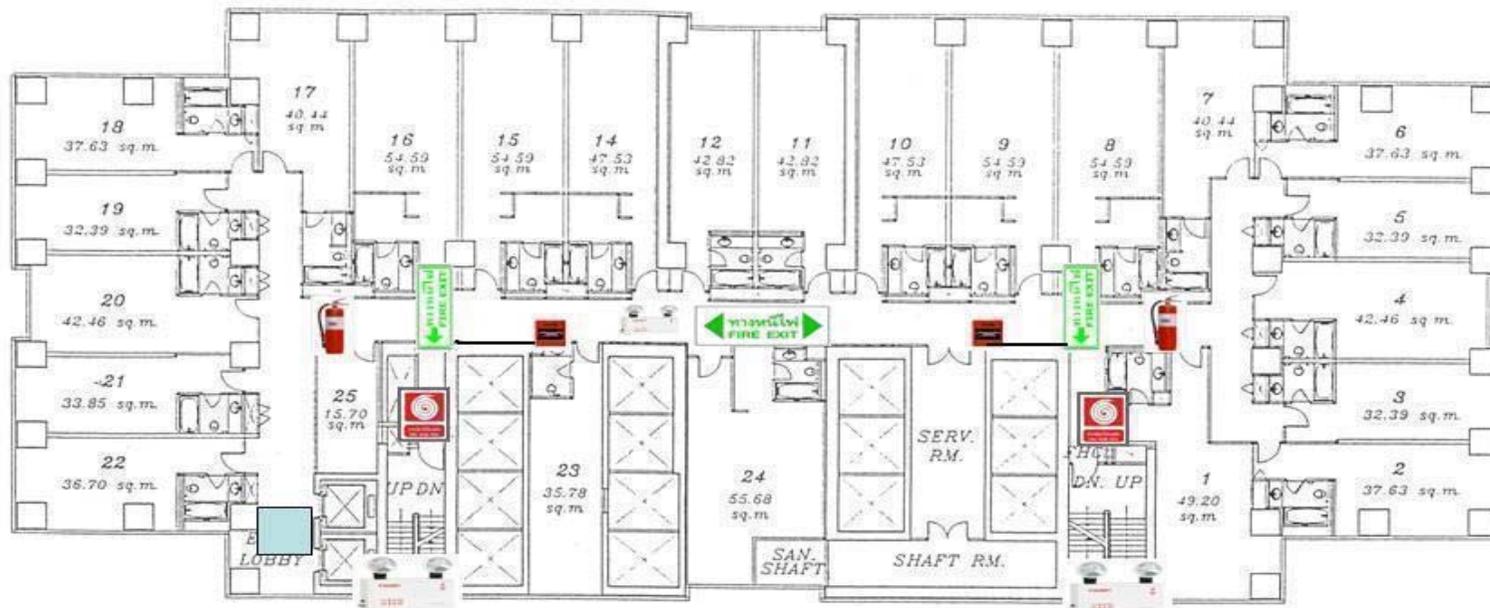

EMERGENCY LIGHT



MANUAL PULL STATION

จุดที่คุณอยู่ / You are here



FIRE EXIT SIGN



FIRE EXTINGUISHER



FIRE HOSE CABINET

## FLOOR 16

**ภาคผนวก ข**

**ผลการตรวจความพร้อมใช้งานของบันไดหนีไฟและทางหนีไฟ**

## แบบฟอร์มการตรวจเช็ค บ้านไดหนีไฟ Condo

ตำแหน่ง / ชั้น		แสงสว่าง		สิ่งกีดขวาง		ประตู				หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด	พบ	ไม่พบ	การเปิด - ปิด		ขบอย่างกันควัน		
						ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	
16	ST 4	✗			✓		✗		✗	
	ST 5		✗		✓		✗		✗	
15	ST 4		✗		✓		✗		✗	
	ST 5	✓			✓		✗		✗	
14	ST 4		✗		✓	✓		✓		
	ST 5		✗		✓		✗		✗	
13	ST 4	✓			✓		✗		✗	
	ST 5	✓			✓		✗		✗	
12	ST 4	✓			✓		✗		✗	
	ST 5	✓			✓	✓		✓		
11	ST 4		✗		✓		✗		✗	
	ST 5	✓			✓	✓		✓		
10	ST 4	✓			✓		✗		✗	
	ST 5	✓			✓		✗		✗	
9	ST 4		✗		✓	✓		✓		
	ST 5	✓			✓	✓		✓		
8	ST 4	✓			✓		✗		✗	
	ST 5	✓		✓		✓		✓		
ทางออก สุดท้าย	ST 4	✓			✓	✓		✓		
	ST 5	✓			✓	✓		✓		

ภาคผนวก ค

ผลการตรวจความพร้อมใช้งานและการมองเห็นของเครื่องหมายและ  
ไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน

แบบฟอร์มการตรวจเช็คป้าย Fire Exit และ Emergency light บริเวณ Condo ประจำเดือน .....

ว/ด/ป	Condo	 สภาพเครื่อง	Test เครื่อง		 สภาพเครื่อง	Test เครื่อง		 สภาพเครื่อง	Test เครื่อง		 สภาพเครื่อง	Test เครื่อง								
			ปกติ	ไม่ปกติ		ติด	ไม่ติด		ปกติ	ไม่ปกติ		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	เสีย	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	เสีย	
8	ST4	✓		✓		ทางเดิน	✓		✓		ST4	✓			✗	ทางเดิน	✓		✓	
	ST5	✓		✓							ST5	✓		✓		หน้าลิฟท์	✓		✓	
9	ST4	✓			✗	ทางเดิน	✓			✗	ST4	✓		✓		ทางเดิน	✓		✓	
	ST5	✓		✓							ST5	✓		✓						
10	ST4	✓		✓		ทางเดิน	✓			✗	ST4	✓		✓		ทางเดิน	✓			✗
	ST5	✓		✓							ST5	✓			✗					
11	ST4	✓		✓		ทางเดิน	✓		✓		ST4	✓		✓		ทางเดิน	✓		✓	
	ST5	✓		✓							ST5	✓			✗					
12	ST4	✓			✗	ทางเดิน	✓		✓		ST4	✓		✓		ทางเดิน	✓			✗
	ST5	✓		✓							ST5	✓		✓						
13	ST4	✓			✗	ทางเดิน	✓		✓		ST4	ไม่มีเครื่อง				ทางเดิน	✓		✓	
	ST5	✓		✓							ST5	ไม่มีเครื่อง								
14	ST4	✓		✓		ทางเดิน	✓		✓		ST4	✓		✓		ทางเดิน	✓			✗
	ST5	✓			✗						ST5	✓		✓						
15	ST4	✓		✓		ทางเดิน	✓		✓		ST4	ไม่มีเครื่อง				ทางเดิน	✓		✓	
	ST5	✓		✓							ST5	✓			✗					
16	ST4	✓		✓		ทางเดิน	✓		✓		ST4	✓		✓		ทางเดิน	✓		✓	
	ST5	✓			✗						ST5	✓			✗					

แบบฟอร์มปรับปรุงแก้ไขเมื่อ 8/11/2012


ผู้ตรวจ.....

ตรวจเมื่อวันที่.....

ภาคผนวก ง

แปลนแสดงตำแหน่งสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

# FIRE ESCAPE PLANNING JEWELRY TRADE CENTER

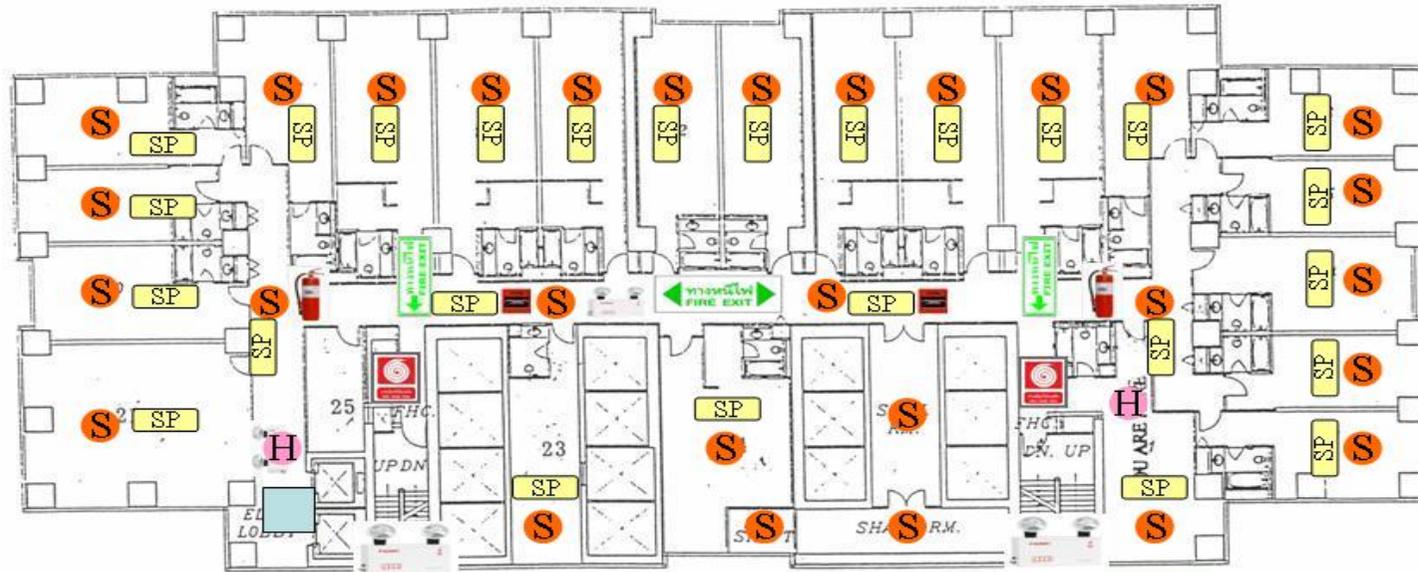

EMERGENCY LIGHT



MANUAL PULL STATION



Smoke Detector



Heat Detector



Speaker

จุดที่คุณอยู่ / You are here

## FLOOR 8



FIRE EXIT SIGN




FIRE EXTINGUISHER



FIRE HOSE CABINET

# FIRE ESCAPE PLANNING JEWELRY TRADE CENTER

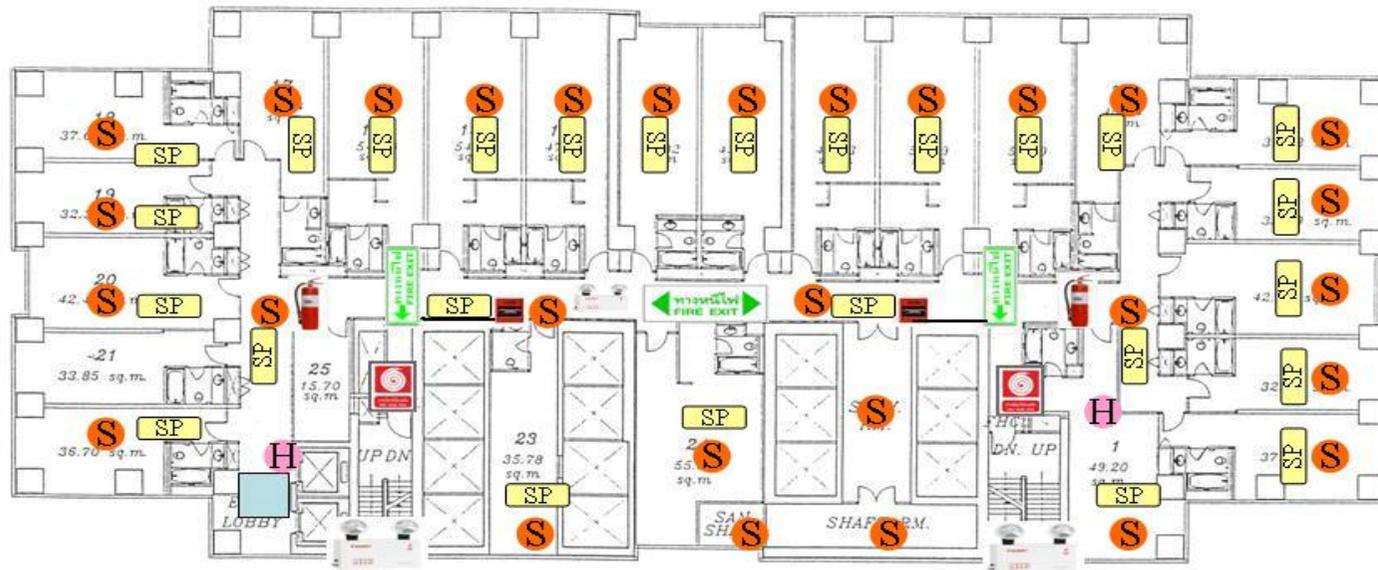

EMERGENCY LIGHT



MANUAL PULL STATION



Smoke Detector



Heat Detector



Speaker

จุดที่คุณอยู่ / You are here

## FLOOR 9



FIRE EXIT SIGN




FIRE EXTINGUISHER



FIRE HOSE CABINET



# FIRE ESCAPE PLANNING JEWELRY TRADE CENTER

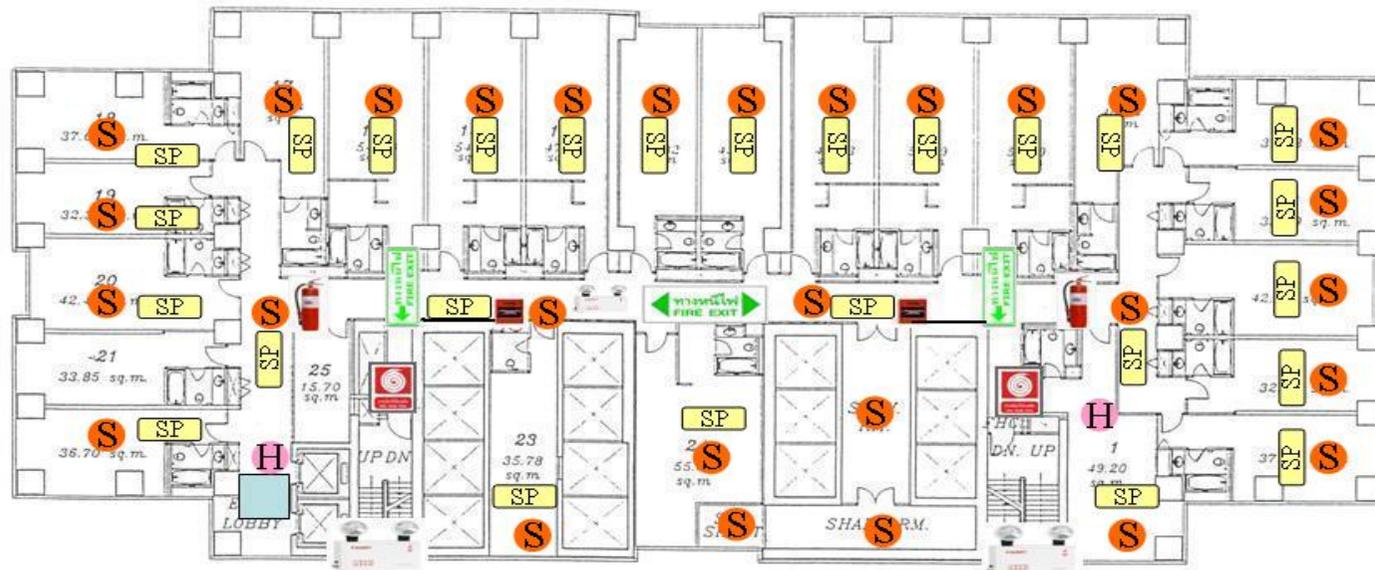

EMERGENCY LIGHT



MANUAL PULL STATION



Smoke Detector



Heat Detector



Speaker

จุดที่คุณอยู่ / You are here

## FLOOR 11



FIRE EXIT SIGN




FIRE EXTINGUISHER



FIRE HOSE CABINET

# FIRE ESCAPE PLANNING JEWELRY TRADE CENTER

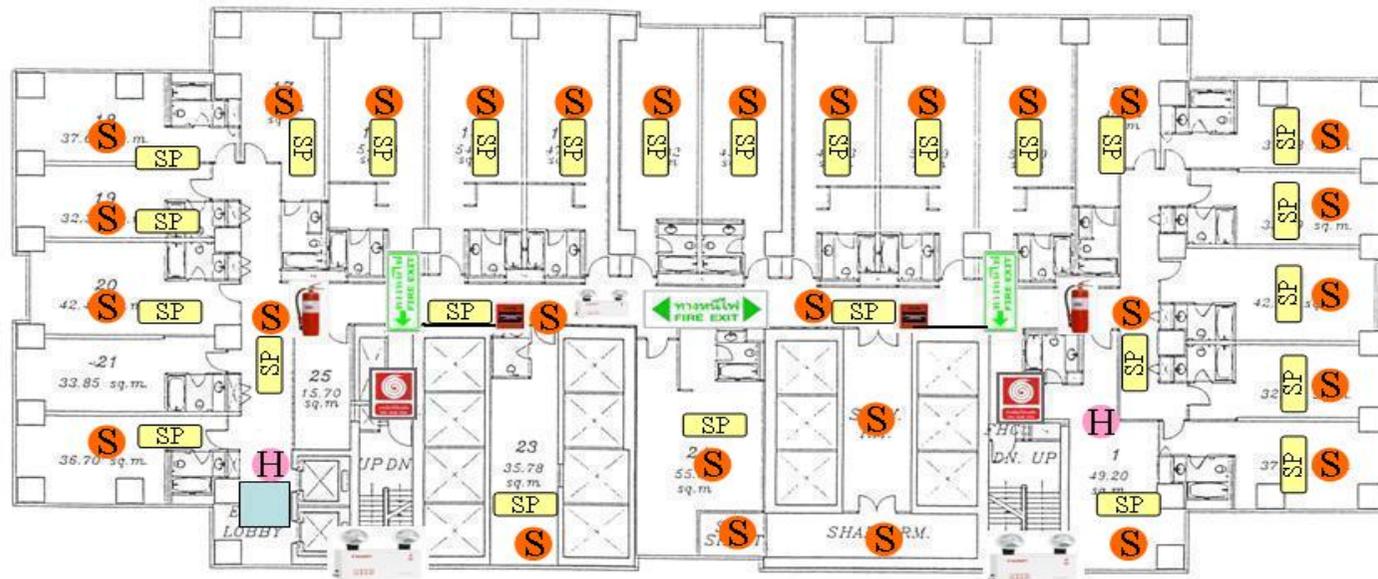

EMERGENCY LIGHT



MANUAL PULL STATION



Smoke Detector



Heat Detector



Speaker

จุดที่คุณอยู่ / You are here

## FLOOR 12



FIRE EXIT SIGN




FIRE EXTINGUISHER



FIRE HOSE CABINET

# FIRE ESCAPE PLANNING JEWELRY TRADE CENTER

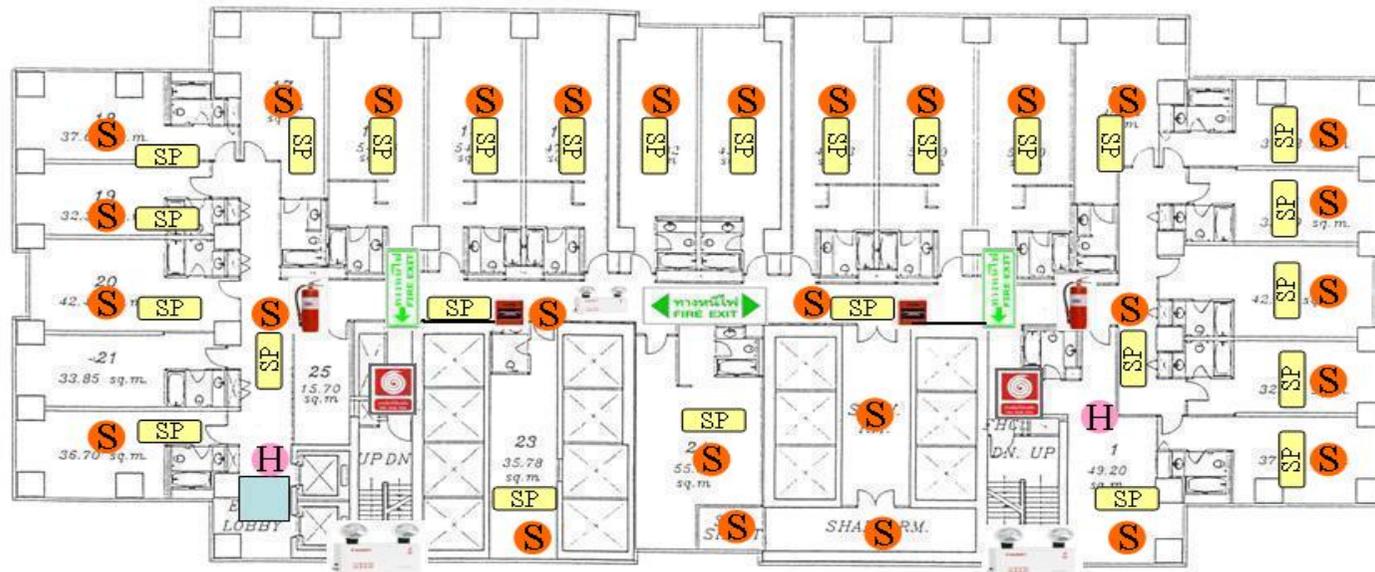

EMERGENCY LIGHT



MANUAL PULL STATION



Smoke Detector



Heat Detector



Speaker

จุดที่คุณอยู่ / You are here

## FLOOR 13



FIRE EXIT SIGN




FIRE EXTINGUISHER



FIRE HOSE CABINET



# FIRE ESCAPE PLANNING JEWELRY TRADE CENTER

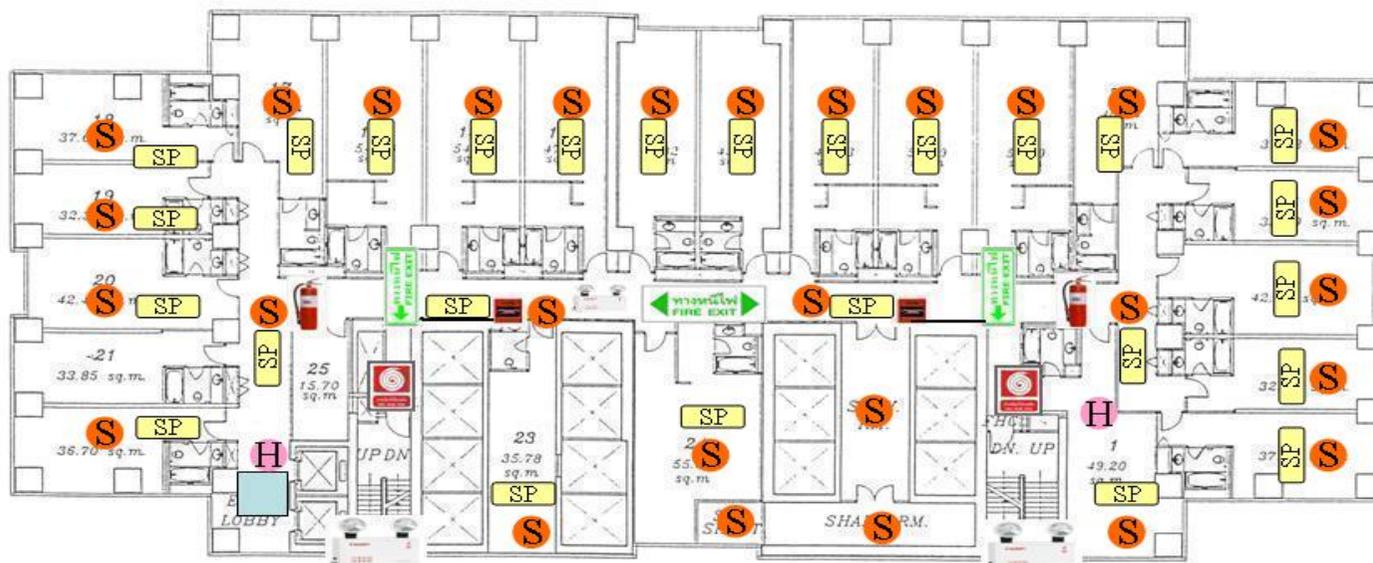

EMERGENCY LIGHT



MANUAL PULL STATION



Smoke Detector



Heat Detector



Speaker

จุดที่คุณอยู่ / You are here

## FLOOR 15



FIRE EXIT SIGN




FIRE EXTINGUISHER



FIRE HOSE CABINET

# FIRE ESCAPE PLANNING JEWELRY TRADE CENTER

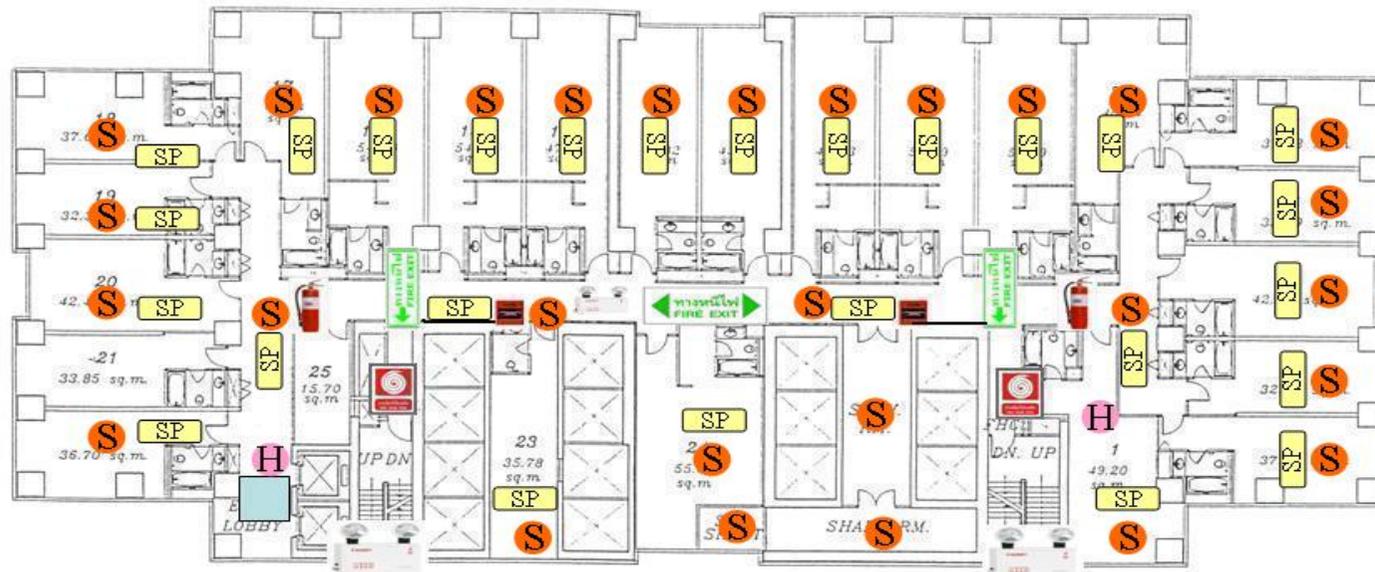

EMERGENCY LIGHT



MANUAL PULL STATION



Smoke Detector



Heat Detector



Speaker

จุดที่คุณอยู่ / You are here

## FLOOR 16



FIRE EXIT SIGN




FIRE EXTINGUISHER



FIRE HOSE CABINET

**ภาคผนวก จ**

**แบบการตรวจสอบระบบ Fire Alarm จากฝ่ายวิศวกรรม**

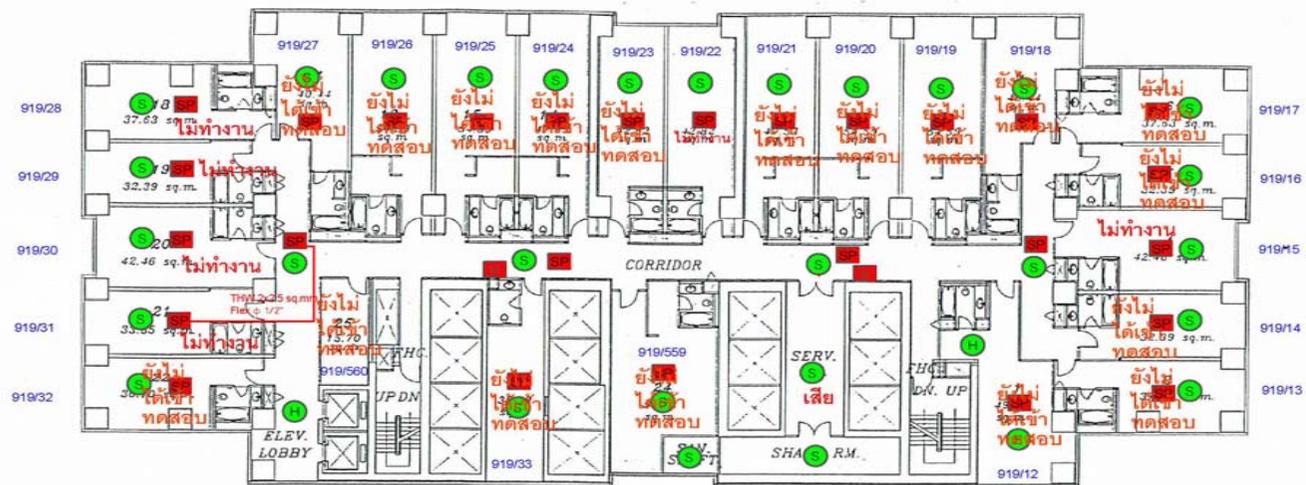


แบบการตรวจสอบระบบ Fire Alarm System 8th Floor Plan วันที่ 11/01-09/06/2012

### THE JEWELRY TRADE CENTER

- สีน้ำ Speaker THW 2x2.5 sq.mm. จำนวน 10
- สีน้ำ Zone THW 2x1.5 sq.mm. จำนวน 10

Symbol of Fire Alarm System

- S Smoke Detector
- H Heat Detector
- Manual Station
- Speaker

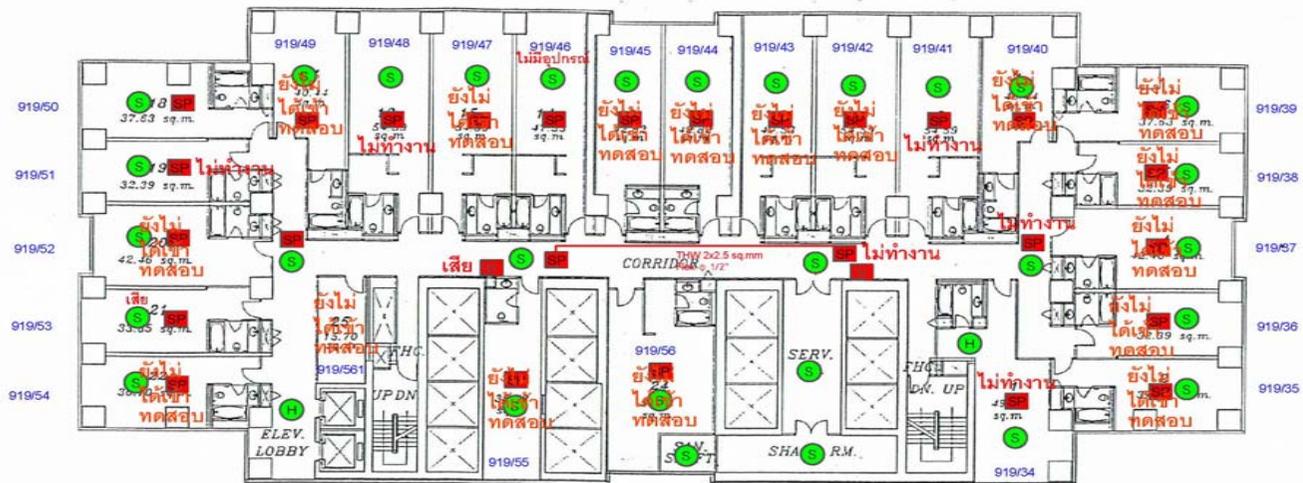


แบบการตรวจสอบระบบ Fire Alarm System 9th Floor Plan วันที่ 11/01-09/06/2012

### THE JEWELRY TRADE CENTER

- #16 Speaker THW 2x2.5 sq.mm ที่ต้องแก้ไข
- #16 Zone THW 2x1.5 sq.mm ที่ต้องแก้ไข

Symbol of Fire Alarm System

- Smoke Detector
- Heat Detector
- Manual Station
- Speaker

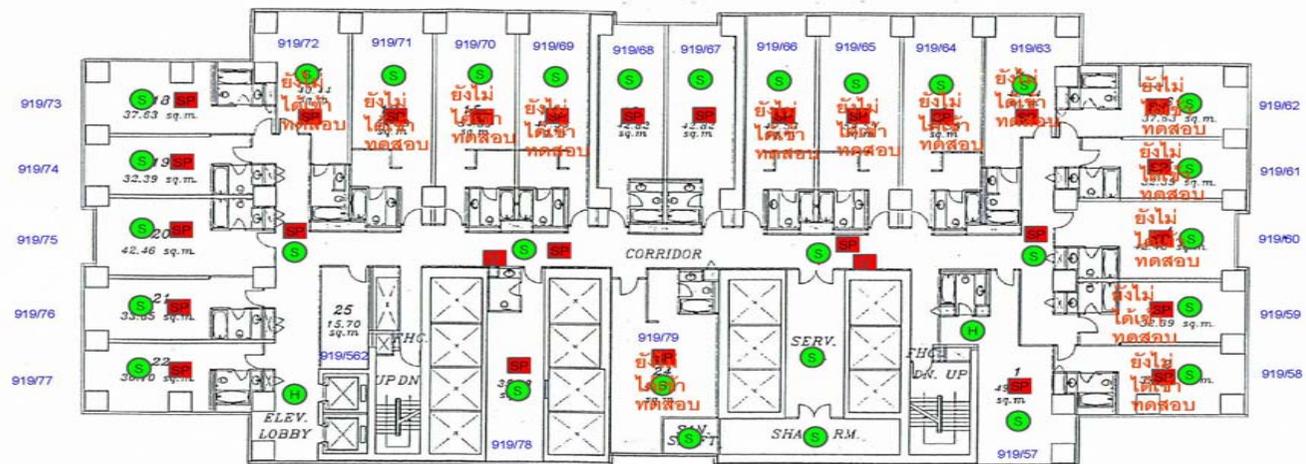


แบบการตรวจสอบระบบ Fire Alarm System 10th Floor Plan วันที่ 11/01-09/06/2012

### THE JEWELRY TRADE CENTER

- สีเทา Speaker THW 2x2.5 sq.mm พัดลมใบ
- สีชมพู Zone THW 2x1.5 sq.mm พัดลมใบ

Symbol of Fire Alarm System

- Smoke Detector
- Heat Detector
- Manual Station
- Speaker

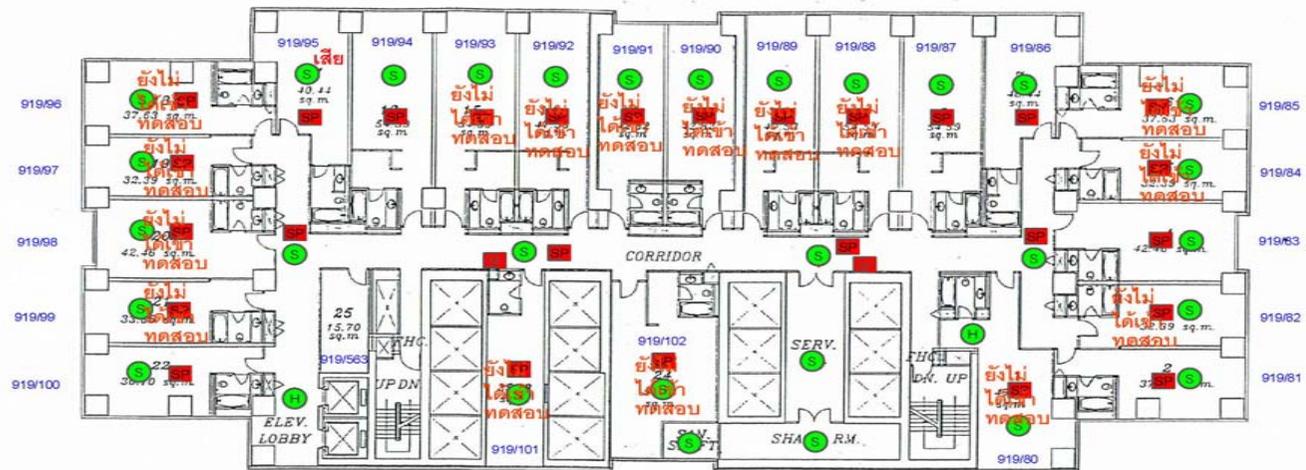


แบบการตรวจสอบระบบ Fire Alarm System 11th Floor Plan วันที่ 11/01-09/06/2012

### THE JEWELRY TRADE CENTER

- 816 Speaker THW 2x2.5 sq.m. ติดจนจบ
- 816 Zone THW 2x1.5 sq.m. ติดจนจบ

Symbol of Fire Alarm System

- S Smoke Detector
- H Heat Detector
- Manual Station
- Speaker

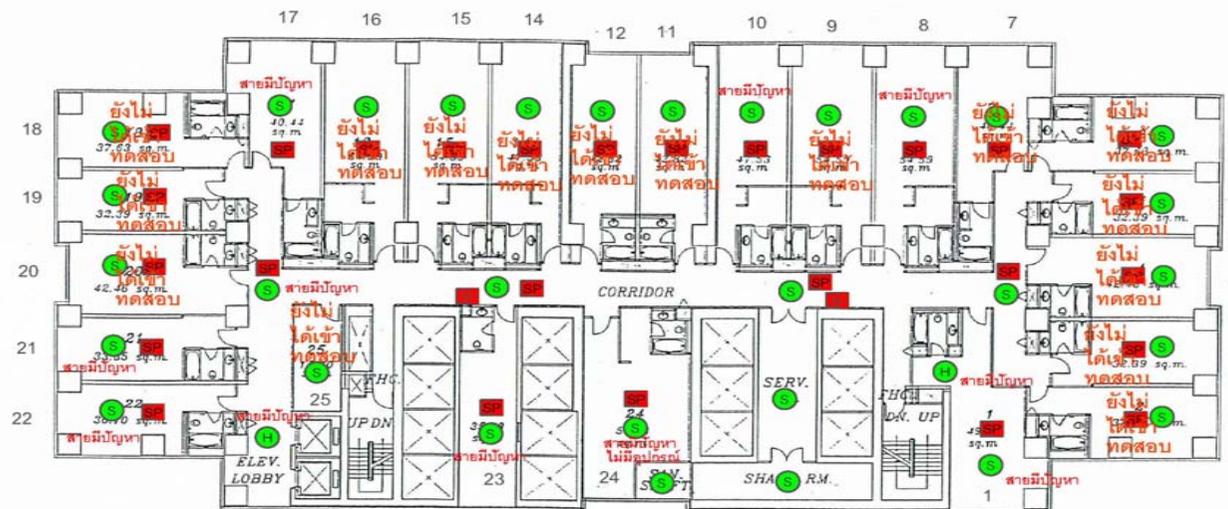


แบบการตรวจสอบระบบ Fire Alarm System 12th Floor Plan วันที่ 11/01-09/06/2012

### THE JEWELRY TRADE CENTER

- สาย Speaker THW 2x2.5 sq.mm ที่ต้องแก้ไข
- สาย Zone THW 2x1.5 sq.mm ที่ต้องแก้ไข

Symbol of Fire Alarm System

-  Smoke Detector
-  Heat Detector
-  Manual Station
-  Speaker

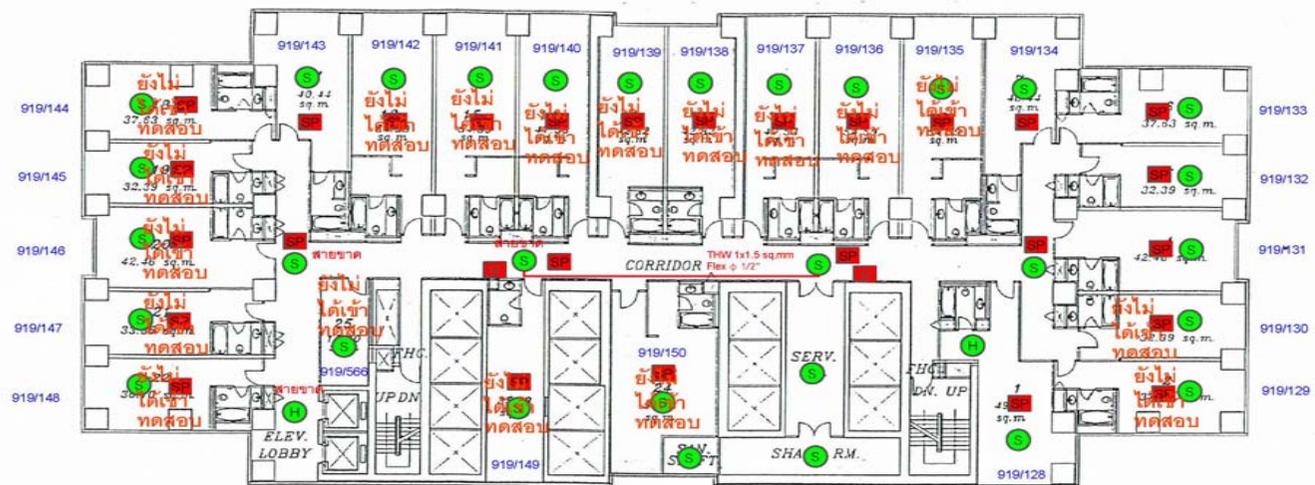


แบบการตรวจสอบระบบ Fire Alarm System 13th Floor Plan วันที่ 11/01-09/06/2012

### THE JEWELRY TRADE CENTER

- #18 Speaker THW 2x2.5 sq.mm ปิดจนกว่า
- #15 Zone THW 2x1.5 sq.mm ปิดจนกว่า

Symbol of Fire Alarm System

- S Smoke Detector
- H Heat Detector
- M Manual Station
- S Speaker

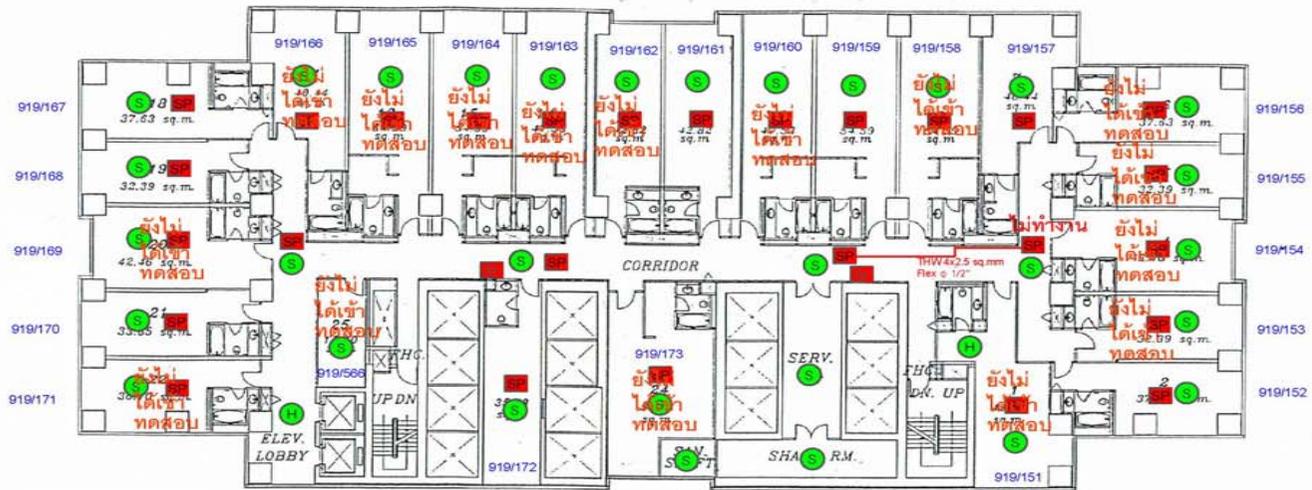


แบบการตรวจสอบระบบ Fire Alarm System 14th Floor Plan วันที่ 11/01-09/06/2012

**THE JEWELRY TRADE CENTER**

- 816 Speaker THW 2x2.5 sq.mm ซิตองแก้ว
- 816 Zone THW 2x1.5 sq.mm ซิตองแก้ว

Symbol of Fire Alarm System

- Smoke Detector
- Heat Detector
- Manual Station
- Speaker

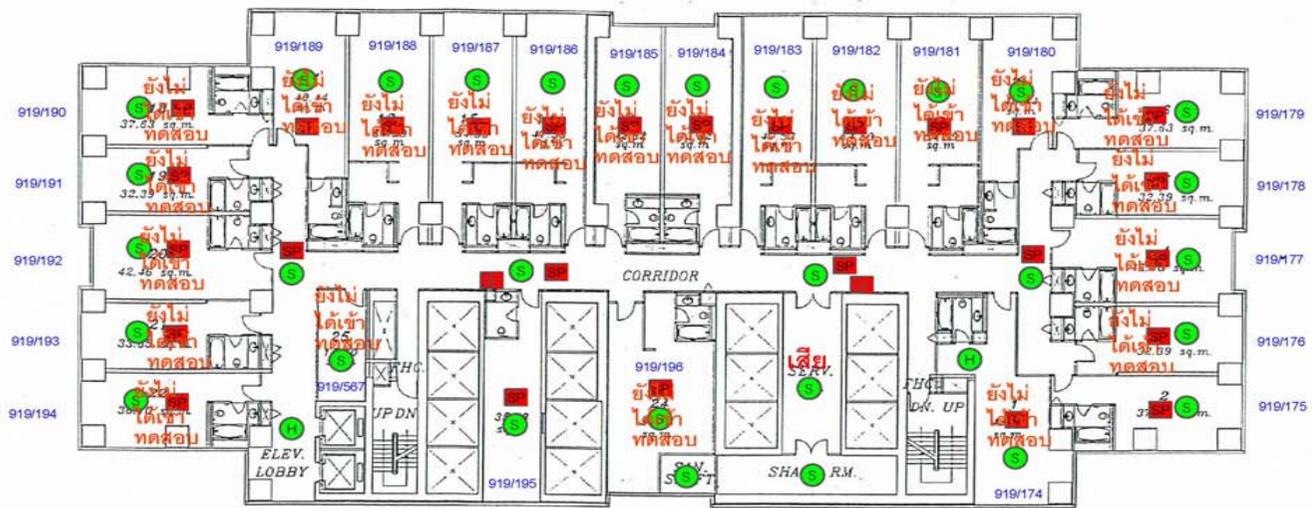

แบบการตรวจสอบระบบ Fire Alarm System 15th Floor Plan วันที่ 11/01-09/06/2012


### THE JEWELRY TRADE CENTER

Symbol of Fire Alarm System

- Smoke Detector
- Heat Detector
- Manual Station
- Speaker

■ 16 Speaker THW 2x2.5 sq.m. ติดผนัง

■ 16 Zone THW 2x1.5 sq.m. ติดผนัง

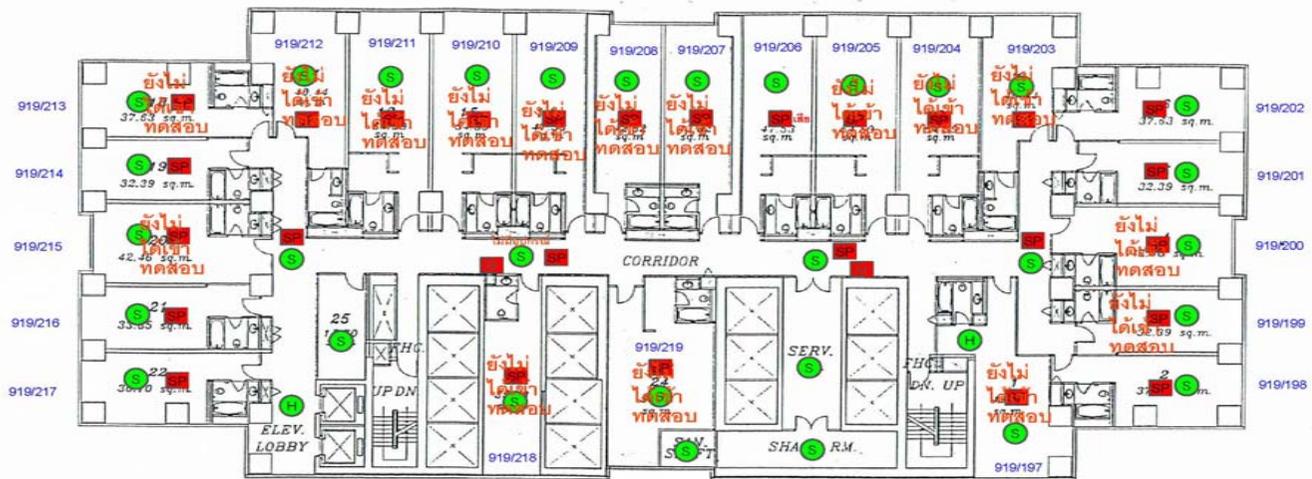

แบบการตรวจสอบระบบ Fire Alarm System 16th Floor Plan วันที่ 11/01-09/06/2012

### THE JEWELRY TRADE CENTER

- ๓๖ Speaker THW 2x2.5 sq.mm ที่ติดตั้ง
- ๓๖ Zone THW 2x1.5 sq.mm ที่ติดตั้ง

Symbol of Fire Alarm System

- Smoke Detector
- Heat Detector
- Manual Station
- Speaker

ภาคผนวก ฉ

แบบการตรวจสอบระบบ อัดอากาศ จากฝ่ายวิศวกรรม

การตรวจสอบอาคาร และอุปกรณ์ประกอบของอาคารประจำปี 2557 ครั้งที่ 1 อาคารเดอะ จิวเวลรี่เทรค เซ็นเตอร์ และเดอะ สีสัน แกลเลอรี

ลำดับที่	รายการตรวจสอบ	ครั้งที่ 1 24/02/2557		ครั้งที่ 2		หมายเหตุ
		ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	
	2.2.6 ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศและเสียง	-	-			ไม่อยู่ภายใต้บังคับตามกฎกระทรวง
	<b>2.3 ระบบป้องกัน และระงับอัคคีภัย</b>					
	2.3.1 บันไดหนีไฟ และทางหนีไฟ	✓				
	2.3.2 เครื่องหมาย และ ไฟป้ายบอกทางออกฉุกเฉิน	✓				
	2.3.3 ระบบระบายควัน และควบคุมการแพร่กระจายควัน	✓				
	2.3.4 ระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน	✓				ใช้แบตเตอรี่แบบแยกส่วน
	2.3.5 ระบบลิฟต์ดับเพลิง	-	-			ไม่อยู่ภายใต้บังคับตามกฎกระทรวง
	2.3.6 ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้	✓				
	2.3.7 ระบบการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง	✓				
	2.3.8 ระบบการจ่ายน้ำดับเพลิง เครื่องสูบน้ำดับเพลิงและหัวฉีดน้ำดับเพลิง	✓				
	2.3.9 ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ	✓				
	2.3.10 ระบบป้องกันฟ้าผ่า	✓				
	2.3.11 แบบแปลนเพื่อการดับเพลิง	✓				
<b>3</b>	<b>การตรวจสอบสมรรถนะของระบบ และอุปกรณ์ต่างๆ ของอาคารเพื่ออพยพผู้ใช้อาคาร</b>					
	3.1 สมรรถนะบันไดหนีไฟ และทางหนีไฟ	✓				
	3.2 สมรรถนะเครื่องหมาย และ ไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน	✓				
	3.3 สมรรถนะระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้	✓				